


CDSO

Cz wyposażenie jak w opisie techn.

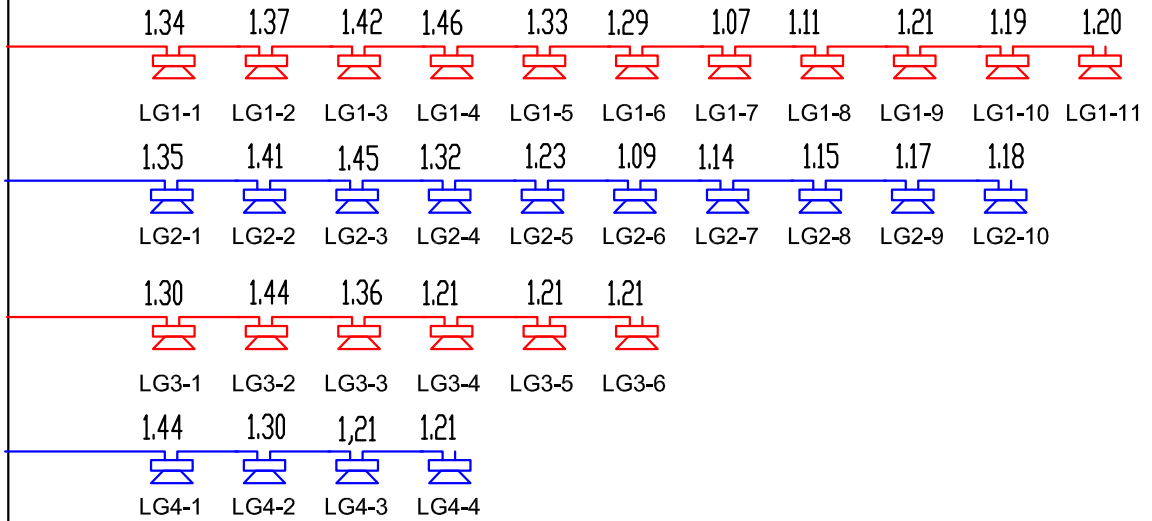

Kable od centrali DSO do głośników - HDGs 2x1 mm²
 Zasilanie centrali DSO - przewód NKGs 5x2,5mm²
 Kable w budynku układać na uchwytach metalowych n/t w przestrz. międzysufit.
 Głośniki - naścienne - linia LG1 i LG2 - LBC 3018/01
 Głośniki - sufitowe - linia LG3 i LG4 - LBC 3086/01

Moduł sterujący BXQ214 w szafie DSO

YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm - petla nr 2

Hitronic PDF Duplex PE-PUR

Mikrofon strażaka

S303C25A

Tablica obw. rezerwowych

Centrala w pom. centrali telef.



Akumulatory

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH				
Investor :	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze			
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa kondygnacji parteru segmentu A dla potrzeb oddziału ortopedii			
Branża :	Teletechnika – Dźwiękowy System Ostrzegawczy			
Obiekt :	SEGMENT A – PARTER			
Treść :	SCHEMAT INSTALACJI DSO			
(stadium) :	Projekt budowlano – wykonawczy			
Data :	09.2013 r.	Nr zlecenia:		Nr uprawnień :
Projektował :	inż. Krzysztof Kostka		KL/92/91	Podpis
Opracował :	–			Skala
Sprawdził :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KI/74	
Kierownik prac.				Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)				T15