


Projektowany grzejnik łazienkowy elektryczny  
 Termo ALEX 540x500 mm/ 300W  
 Spód grzejnik na wysokości +2,00 m nad posadzką.

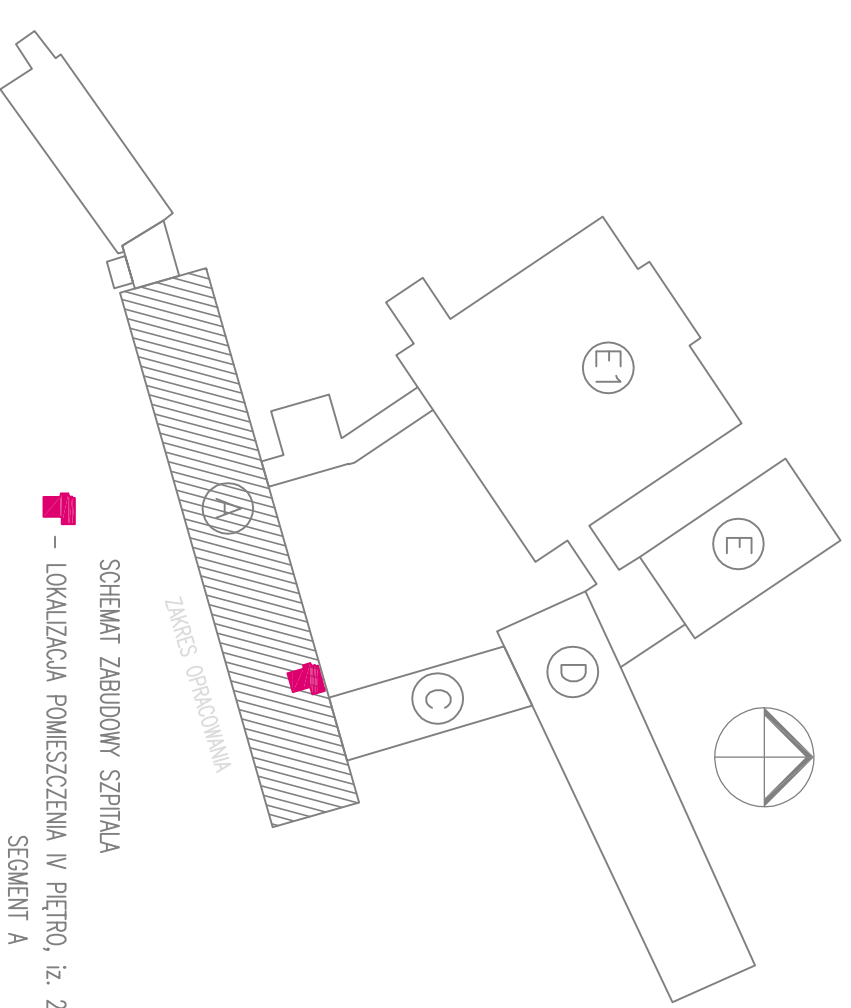

### OZNACZENIA

- Istniejące przewody instalacji tleny
- Istniejące przewody instalacji próżni
- - - Proj. przewody instalacji tleny
- - - Proj. przewody instalacji próżni
- - - Proj. przewody instalacji próżni
- - - Proj. zawory odcinające na instalacji tleny
- - - Proj. zawory odcinające na instalacji próżni

Proj. przewody wykonac z rur miedzianych  
 twardych wg PN-EN 13348

### SEGMENT A - IV Piętro, izolacja nr 2

Investor:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Adres:	ul. Czerwona Góra 10, 47, 26-060 Chęciny
Nr działek:	działka nr: 238/41 obręb 01 Chęciny
Investycja:	Przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych w oddziałach szpitala na izolacji
Obiekt:	Segment A - IV piętro, izolacja nr 2
Brano:	SANITARNA
Treść: Izolacja - Oddział VII Urologiczny. Instalacja co, gaz, medyczne.	
(Stadium): Projekt budowlany i wykonawczy	
Data:	08.2016
Kat. bud.	XI
nr uprawnień	podpis
Skala	1:50
Projektant:	mgr inż. Teresa Kozłowska
Opracował:	mgr inż. Angelika Baran
Opracował:	mgr inż. Dominik Garbuzik
Sprawdził:	mgr inż. Renata Kapusta
Kl.50/99	
Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część, nie może być powielona ani rozpowszechniona za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby Zdrowia w Kielcach	
<b>S-20</b>	