

W przebudowywanym pomieszczeniu jest instalacja przyzywowa. Demontaż i przystosowanie systemu - zgodnie z opisem technicznym. Ułożyć nowy kabel połączeniowy od SIP i SPAL do kasety centralki przyzywowej. Manipulator przyłóżkowy zamontować w panelu nadłóżkowym! przyłączyć do sumatora na korytarzu.

#### Instalacja TV szpitalna - Legenda

- - puszka plastikowa nt
- - puszka plastikowa pł z pokrywą przykręcaną
- - rura RL 22 z pilotem

#### Instalacja DSO - Legenda

- Głośnik nasłuchowy
- Wszystkie przewody - HDGs PH90 2x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalacja SSP - Legenda


- Czujka Cubus MTD 533X
- Wszystkie przewody - VnTKSYekw 1x2x1,0 mm

#### Instalacja radiowęzłowa

- głośnik ESP-70WS
- wyłącznik (ET100001+102001+105002+105010)
- przewód OMV 2x1,00 mm<sup>2</sup>
- puszka plastikowa nt

#### System - Semi - Bambi

- Sumator Semi Bambi
- LA Lampka sygnalizacyjna nadzrzwiowa
- SIP Stanowisko Indywidualnego Przywołania
- SPAL Moduł Systemu Przywołania Alarmowego Lekarza
- ZEIV Wyłącznik podłogowy
- Manipulator przyłóżkowy z kasetą do montażu
- Wszystkie przewody - VTKSYekw 3x2x0,5mm

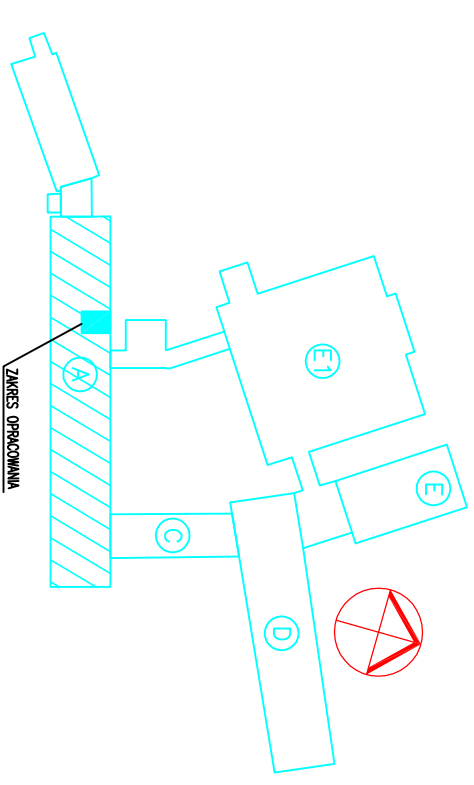

SCHEMAT ZABUDOWY SZPITALA

#### Uwagi

Numeracje czujek systemu SSP, głośników systemu DSO oraz opisy pomieszczeń innych niż izolatki przyjęto na podstawie projektu budowlanego "Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze do zaleceń zawartych w decyzjach Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nr MZ.5580.50/2014, MZ-5580/84/06 oraz MZ.5580.50A.2014".

Numeracja typu 5/xx dla czujek automatycznych i L5A/xx oznaczają, że w dokumentacji powykonawczej należy tym elementom nadać numery zgodne z ich następowaniem w pętli dozorowej lub w linii głośnikowej.

## Segment A - II piętro

# Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy

**BIURO PROJEKTÓW**  
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA

Investor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres: ul. Czerwona Góra 10, 47, 26-060 Chełmny

Nr działki: działka nr: 238/41 obręb 01 Chełmny

Investycja: Przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych w oddziałach szpitala na

Obiekt: Segment A - II piętro

Branża: Teletechnika

Treść: Izolatka - Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy

(Stadium): Projekt budowlany i wykonawczy

Data: 08.2016 Kat. bud. XI nr uprawnień podpis Skala I : 50

Projektował: inż. Krzysztof Kostka KL/92/91 Nr rysunku

Sprawdził: inż. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 T-5

Opracował:

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część, nie może być powielona ani rozpowszechniona za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby Zdrowia w Kielcach